



Universidad
Rey Juan Carlos

Unidad de Eficiencia Energética

Certificado

de

Calificación

Energética

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

CAMPUS	EDIFICIO	LETRA ENERGIA	LETRA EMISIONES
Móstoles	Gestión	D	D
Móstoles	Departamental 1	G	D
Móstoles	Departamental 2	B	C
Móstoles	Restauración	D	C
Móstoles	Aulario-Laboratorio 1	C	B
Móstoles	Polivalente IV	A	A
Móstoles	Aulario-Laboratorio 2	C	C
Móstoles	Rectorado	D	B
Móstoles	Aulario-Laboratorio 3	E	C
Móstoles	Biblioteca	D	C
Móstoles	Ampliación de Rectorado	F	E
Fuenlabrada	Hangar - Laboratorio 6	B	A
Fuenlabrada	Aulario 4	E	C
Fuenlabrada	Aulario-Laboratorio 1	G	E
Fuenlabrada	Biblioteca	D	D
Fuenlabrada	Departamental 1	E	E
Fuenlabrada	Gestión	E	D
Fuenlabrada	Restauración	D	D
Fuenlabrada	Aulario-Laboratorio 2	D	D
Fuenlabrada	Aulario-Laboratorio 3	E	E
Alcorcón	Aulario 1	D	D
Alcorcón	Aulario 2	D	C
Alcorcón	Restauración	E	D
Alcorcón	Gestión	E	D
Alcorcón	Laboratorio	D	D
Alcorcón	Biblioteca	E	D

Ultima modificación

02/12/2020

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

8266101VK2686N0001BB

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Aulario I

Centros de enseñanza

AVDA ATENAS S/N

ALCORCON

28922

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		
D	251	44
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

45/181694.9/19

05/06/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0944547062731797689188



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

8266101VK2686N0001BB

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C. Autónoma

Aulario II

Centros de enseñanza

AVDA ATENAS S/N

ALCORCON

28922

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		44
D	255	
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

55/063257.9/19

13/10/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018259728533319872246



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

8266101VK2686N0001BB

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C. Autónoma

Laboratorio polivalente

Centros de enseñanza

AVDA ATENAS S/N

ALCORCON

28922

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

359

63

REGISTRO

05/062440.9/20

15/01/2030

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1295106394609770419834



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

8266101VK2686N0001BB

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C. Autónoma

Departamental I

OFICINAS

AVDA ATENAS Nº 11

ALCORCON

28922

MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		55
D	313	
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

55/431491.9/20

17/09/2030

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203165423610250318194



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

8266101VK2686N0001BB

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Gestión

Oficinas

AVDA ATENAS S/N

ALCORCON

28922

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		
D		49
E	271	
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

05/015897.9/20

07/01/2030

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0963137917595616421188



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

8266101VK2686N0001BB

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Restauración

Hoteles y restaurantes

AVDA ATENAS S/N

ALCORCON


28922

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

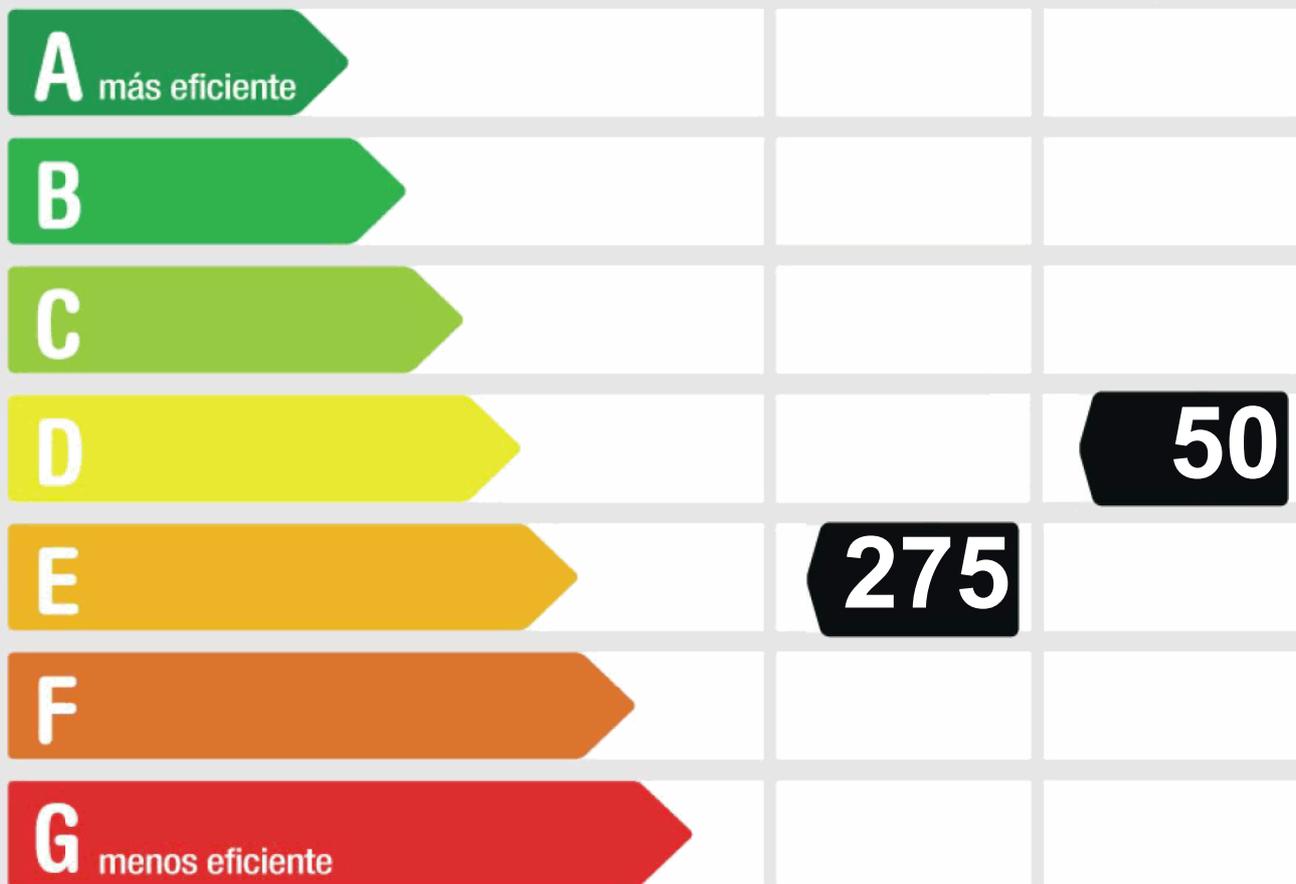

REGISTRO

55/552995.9/19

19/12/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203164017334788214088



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

0595101VK3509N0001GM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Aulario y Laboratorio I

Centros de enseñanza

CMNO MOLINO S/N

FUENLABRADA

28943

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

23

133

REGISTRO

55/277050.9/18

10/11/2028

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1056523414877017596235



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

0595101VK3509N0001GM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Aulario y Laboratorio II

Centros de enseñanza

CMNO MOLINO S/N

FUENLABRADA

28943

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

230

46

REGISTRO

45/257075.9/19

14/06/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1259364981342932162090



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

0595101VK3509N0001GM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Aulario y Laboratorio III

Centros de enseñanza

CMNO MOLINO S/N

FUENLABRADA


28943

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

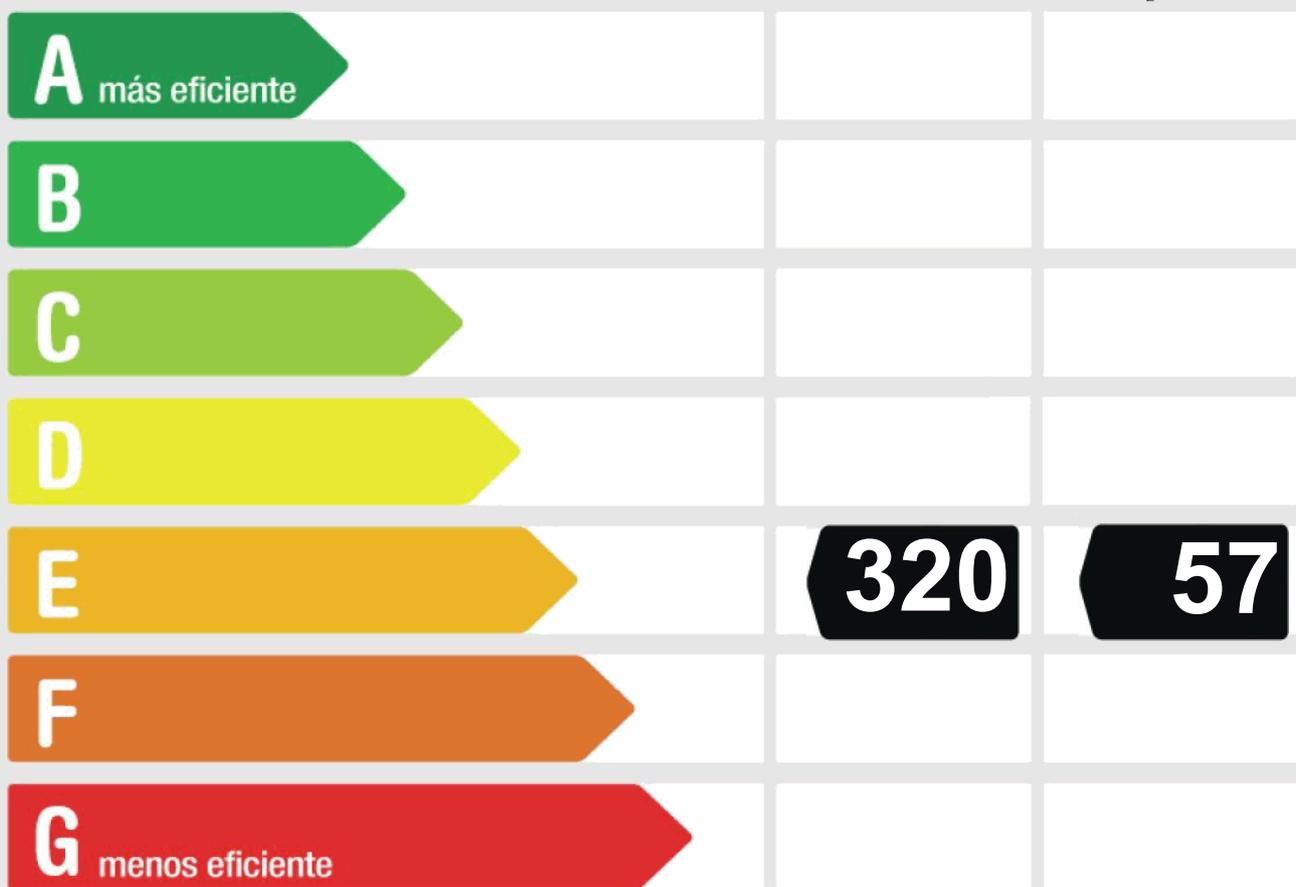

REGISTRO

45/291532.9/19

14/06/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0944905941128093116393



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

0595101VK2509N0001GM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Aulario IV

Centros de enseñanza

CMNO MOLINO S/N

FUENLABRADA

28942

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		12
D		
E	73	
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

45/856226.9/18

25/09/2028

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1257852051143995832938



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

CTE2013

Referencia/s catastral/es

0595103VK3509N0001PM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C. Autónoma

Hangar

Centros de enseñanza

CALLE CAMINO DEL MOLINO S/N

FUENLABRADA


28945

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

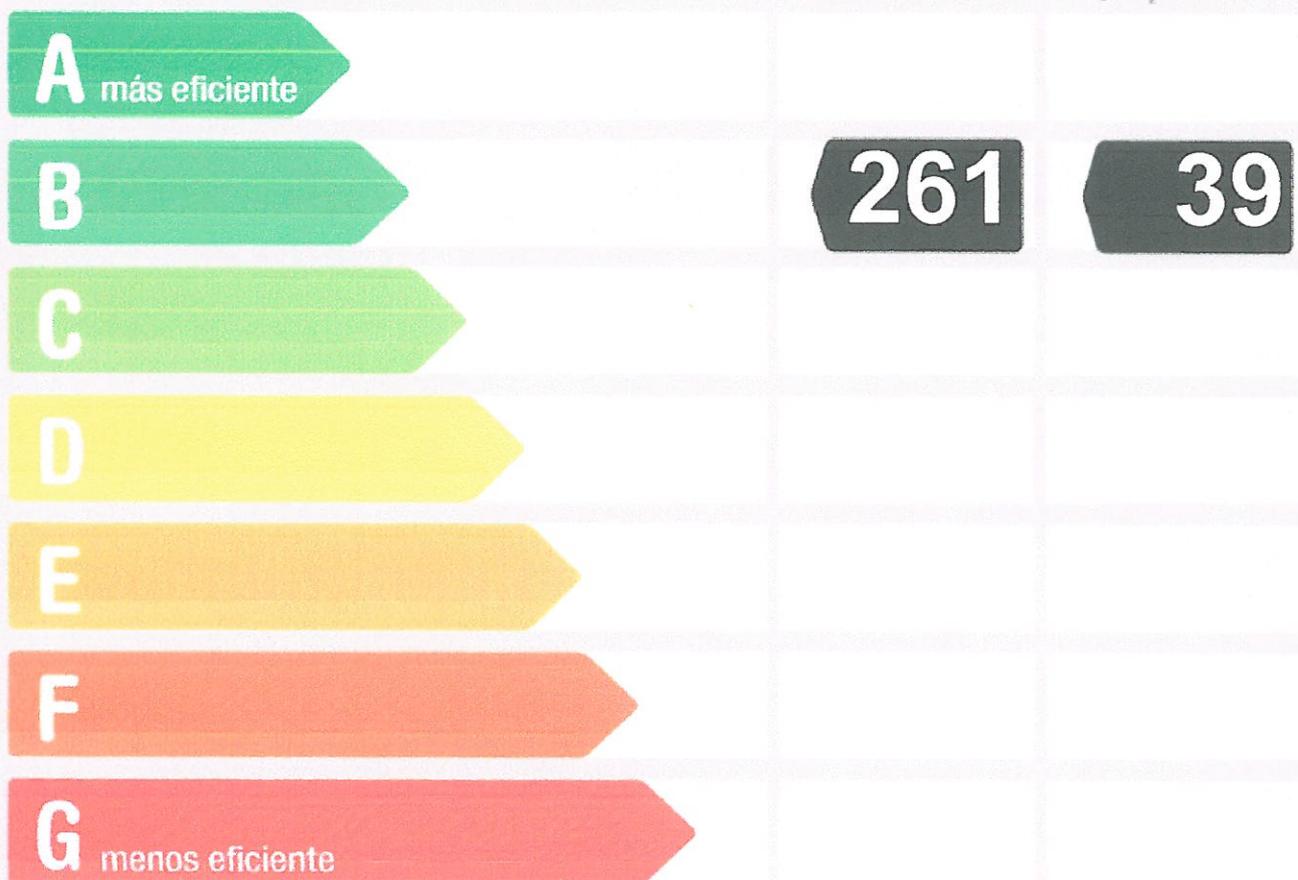

REGISTRO

45/420841.9/17

05/07/2027

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/bcv mediante el siguiente código seguro de verificación 0990740632196213649730



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

0595101VK3509N0001GM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Departamental I

Oficinas

CMNO MOLINO S/N

FUENLABRADA

28943

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		
D		
E	1131	206
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

05/867870.9/19

07/05/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1055297594652039466333



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

0595101VK3509N0001GM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Biblioteca

Centros de enseñanza

CMNO MOLINO S/N

FUENLABRADA

28943

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

256

46

REGISTRO

05/792375.9/19

22/04/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0962847719093554591972



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

0595101VK3509N0001GM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Gestión

Oficinas

CMNO MOLINO S/N

FUENLABRADA

28943

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		
D		47
E	267	
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

45/087019.9/19

21/05/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1295320877442428629310



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

0595101VK3509N0001GM

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Restauración

Hoteles y restaurantes

CMNO MOLINO S/N

FUENLABRADA

28943

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

305

60

REGISTRO

45/049169.9/19

21/05/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221034849312416692579



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Centros de enseñanza

Dirección

CALLE TULIPAN S/N

Municipio

MOSTOLES

C.P.

28933

C.Autónoma

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		29
C	166	
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

55/266011.9/17

19/12/2027

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación:0982591767041121932525



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Rectorado

Oficinas

CALLE TULIPAN S/N

MOSTOLES

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

29

165

REGISTRO

45/124104.9/18

29/05/2028

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación:0907653570186214565114



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE-CT-79, RICCACSy Ordenanz
asmu

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Ampliación de Rectorado

Oficinas

CALLE TULIPAN S/N

MADRID

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		
D		
E		56
F	319	
G menos eficiente		

REGISTRO

05/620719.9/19

29/03/2029

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1239622334172999206968



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Aulario y Laboratorio I

Centros de enseñanza

CALLE TULIPAN S/N

MOSTOLES

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		29
C	166	
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

55/266011.9/17

19/12/2027

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación:0982591767041121932525



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Aulario y Laboratorio II

Centros de enseñanza

CALLE TULIPAN S/N

MOSTOLES

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

329

60

REGISTRO

05/866188.9/18

04/05/2028

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1257852632785610751073



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Aulario y Laboratorio III

Centros de enseñanza

CALLE TULIPAN S/N

MOSTOLES

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂/ m²año

A más eficiente		
B		
C		18
D		
E	105	
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

45/428125.9/18

11/07/2028

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación:0964145302243430840900



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Departamental I

Oficinas

CALLE Tulipán S/N

MOSTOLES


28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂/ m²año

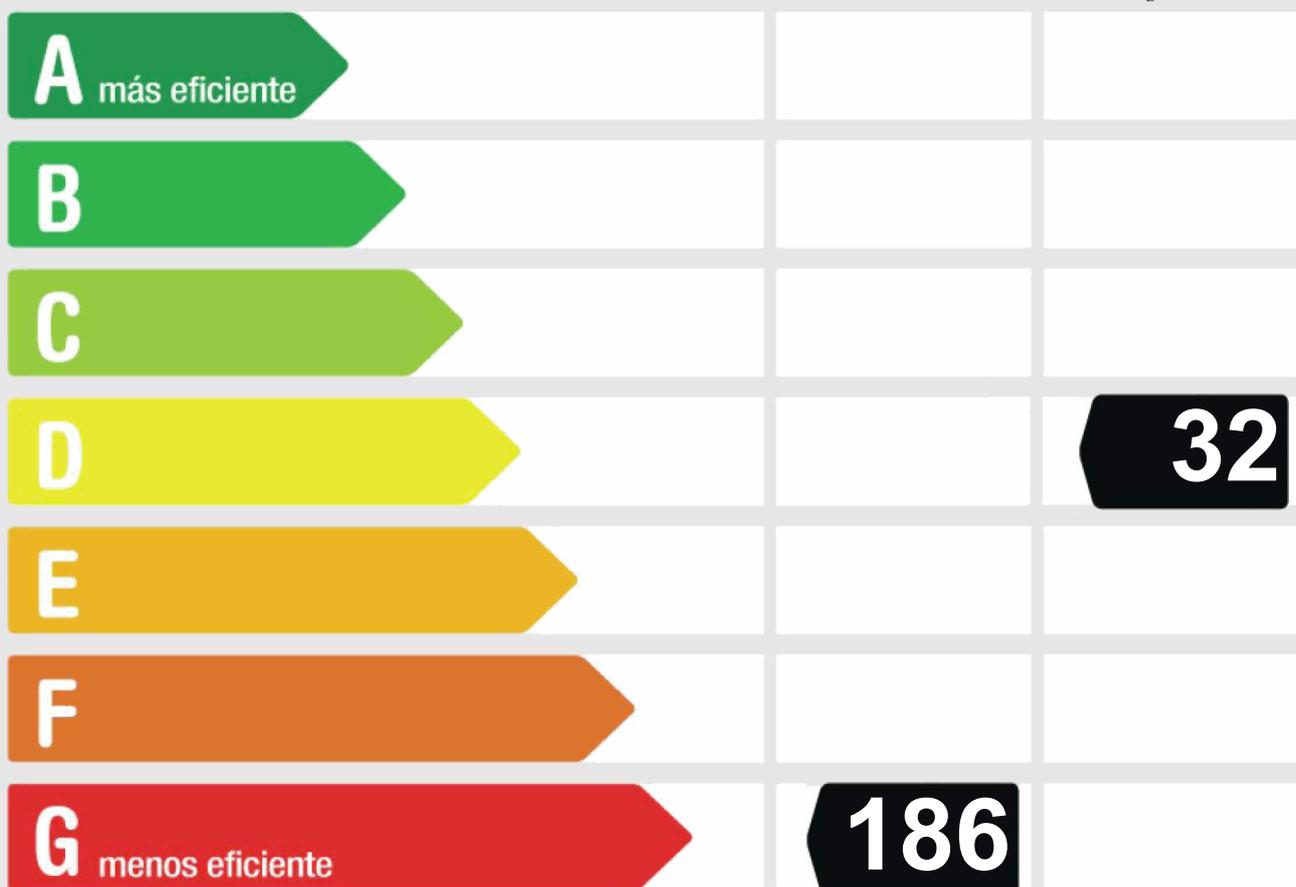

REGISTRO

45/497589.9/17

29/08/2027

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1277813413166789675328



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Departamental II

Oficinas

CALLE Tulipán S/N

MOSTOLES

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

181

C

33

D

E

F

G menos eficiente

REGISTRO

45/560832.9/17

31/08/2027

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación:0890430670515078318700



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Biblioteca

Centros de enseñanza

CALLE TULIPAN S/N

MOSTOLES

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		22
D	128	
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

45/775540.9/18

12/09/2028

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018115891521552214844



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Gestión

Oficinas

CALLE Tulipán s/n

MOSTOLES

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente		
B		
C		
D	344	61
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

45/264127.9/17

13/06/2027

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación:089050244435102447313



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

NBE1979

Referencia/s catastral/es

5857101VK2655N0001KF

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C.Autónoma

Restauración

Hoteles y restaurantes

CALLE TULIPAN S/N

MOSTOLES

28933

Madrid

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m²año

Emisiones
kg CO₂ / m²año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

28

166

REGISTRO

45/811164.9/17

17/10/2027

Válido hasta dd/mm/aaaa

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1038008557157363959350



ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

